


Опора железобетонная

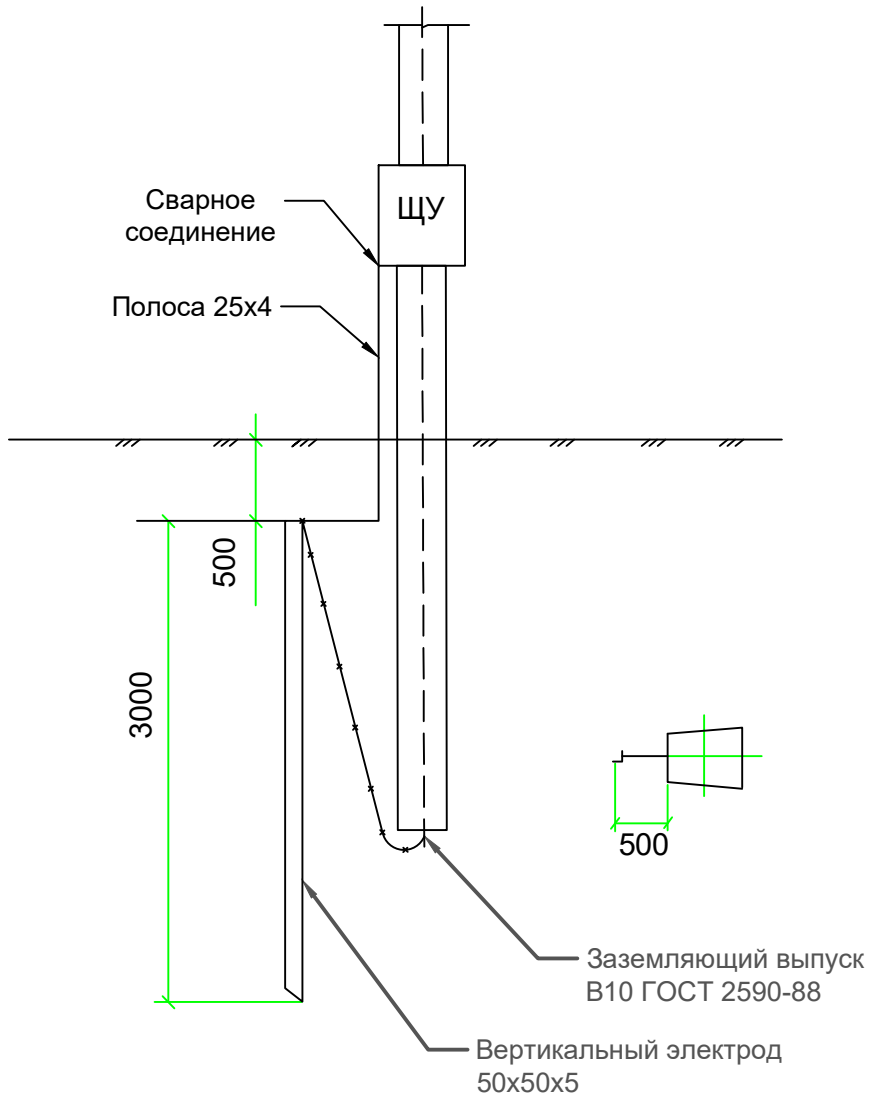

Вертикальные электроды		Расход стали 50x50x5 мм		Полоса 25x4	
Кол. шт.	Длина L, м	Длина L, м	Масса кг	Длина L, м	Масса кг
1	3	3	11.3	4	3.12

Калужская область, г. Обнинск

ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения индивидуальных застройщиков в г. Обнинске

Стадия

Лист

Листов

1

1

Схема заземления опор ВЛИ-0,4 кВ